


美祿地区

管轄 厚東川工業用水道事務所 TEL: 0836-41-1100

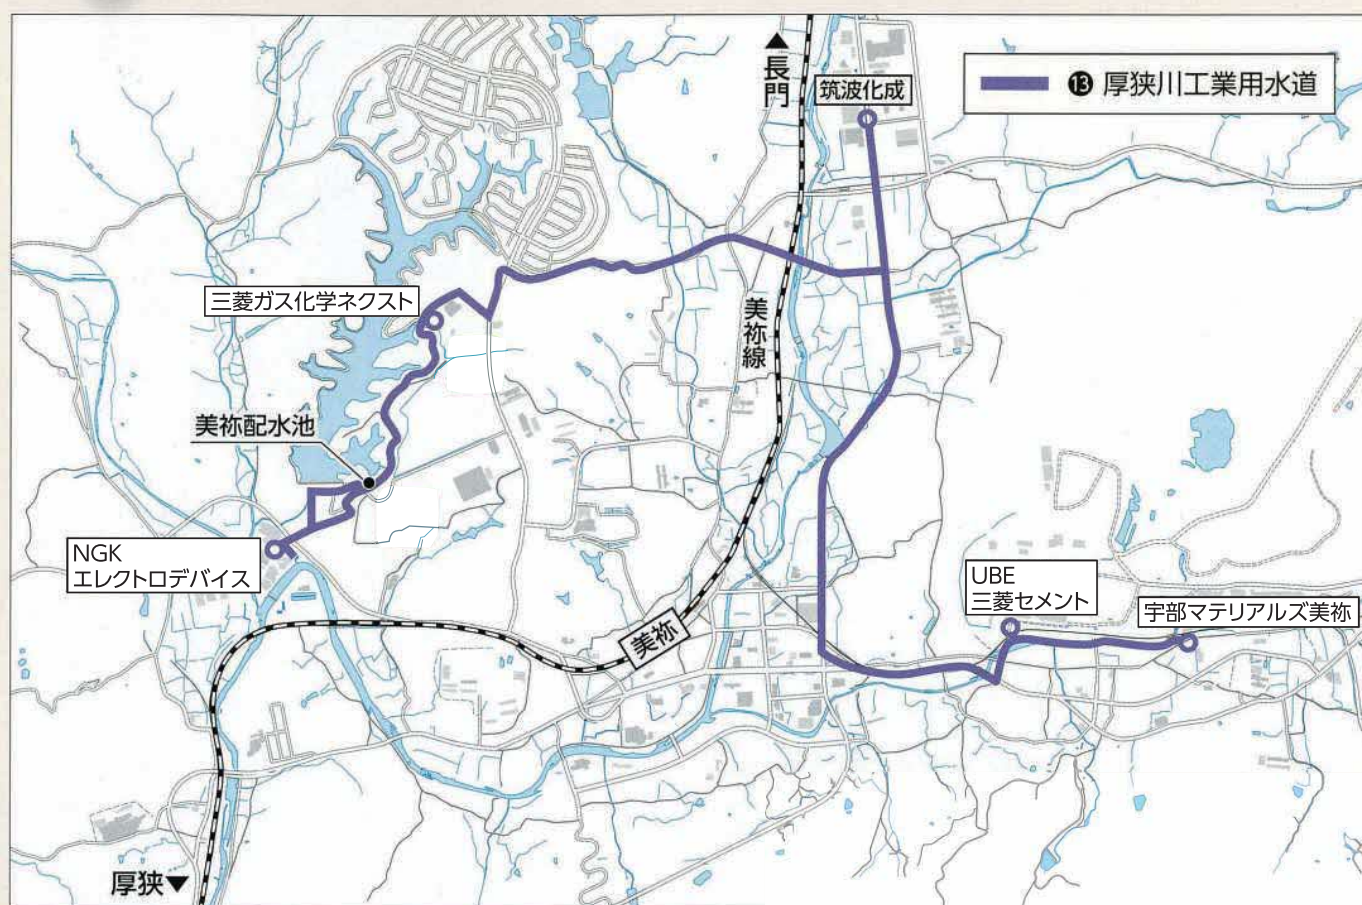

地区	契約可能水量 (m ³ /日)	料金単価 (円/m ³) ※税抜
美祿	1,840	基本/使用 19.8/15.3

水質採水地点		平原配水槽		
河川名	採水日	水温℃	濁度(度)	水素イオン濃度
厚東川	R7.5.28	16.0	7.1	7.7
	R7.7.23	25.7	2.8	7.3
	R7.10.22	21.5	2.7	7.2
	R8.1.28	10.4	2.5	7.4

水質採水地点		有帆配水池		
河川名	採水日	水温℃	濁度(度)	水素イオン濃度
厚東川 薬師川	R7.5.28	17.6	3.4	7.7
	R7.7.23	25.2	4.9	7.4
	R7.10.22	24.3	2.8	7.5
	R8.1.28	8.0	3.3	7.6

水質採水地点		山陽取水場		
河川名	採水日	水温℃	濁度(度)	水素イオン濃度
厚狭川	R7.5.28	18.2	5.1	7.7
	R7.7.23	29.0	4.1	7.5
	R7.10.22	18.7	1.7	7.8
	R8.1.28	6.2	2.1	7.8

水質採水地点		美祿配水池		
河川名	採水日	水温℃	濁度(度)	水素イオン濃度
厚狭川	R7.5.28	10.2	1.2	7.3
	R7.7.23	26.2	1.9	7.1
	R7.10.22	23.9	1.8	7.3
	R8.1.28	7.3	1.2	7.6

工場適地情報

	物件名	所在地	面積(m ²)	事業
A	ルネサスセミコンダクタマニファクチュアリング(株)未利用工場	宇部市東万倉神元	118,300	厚東川工業用水道 厚東川第2期工業用水道 厚狭川工業用水道