


周南地区

管轄 周南工業用水道事務所 TEL: 0834-21-5774

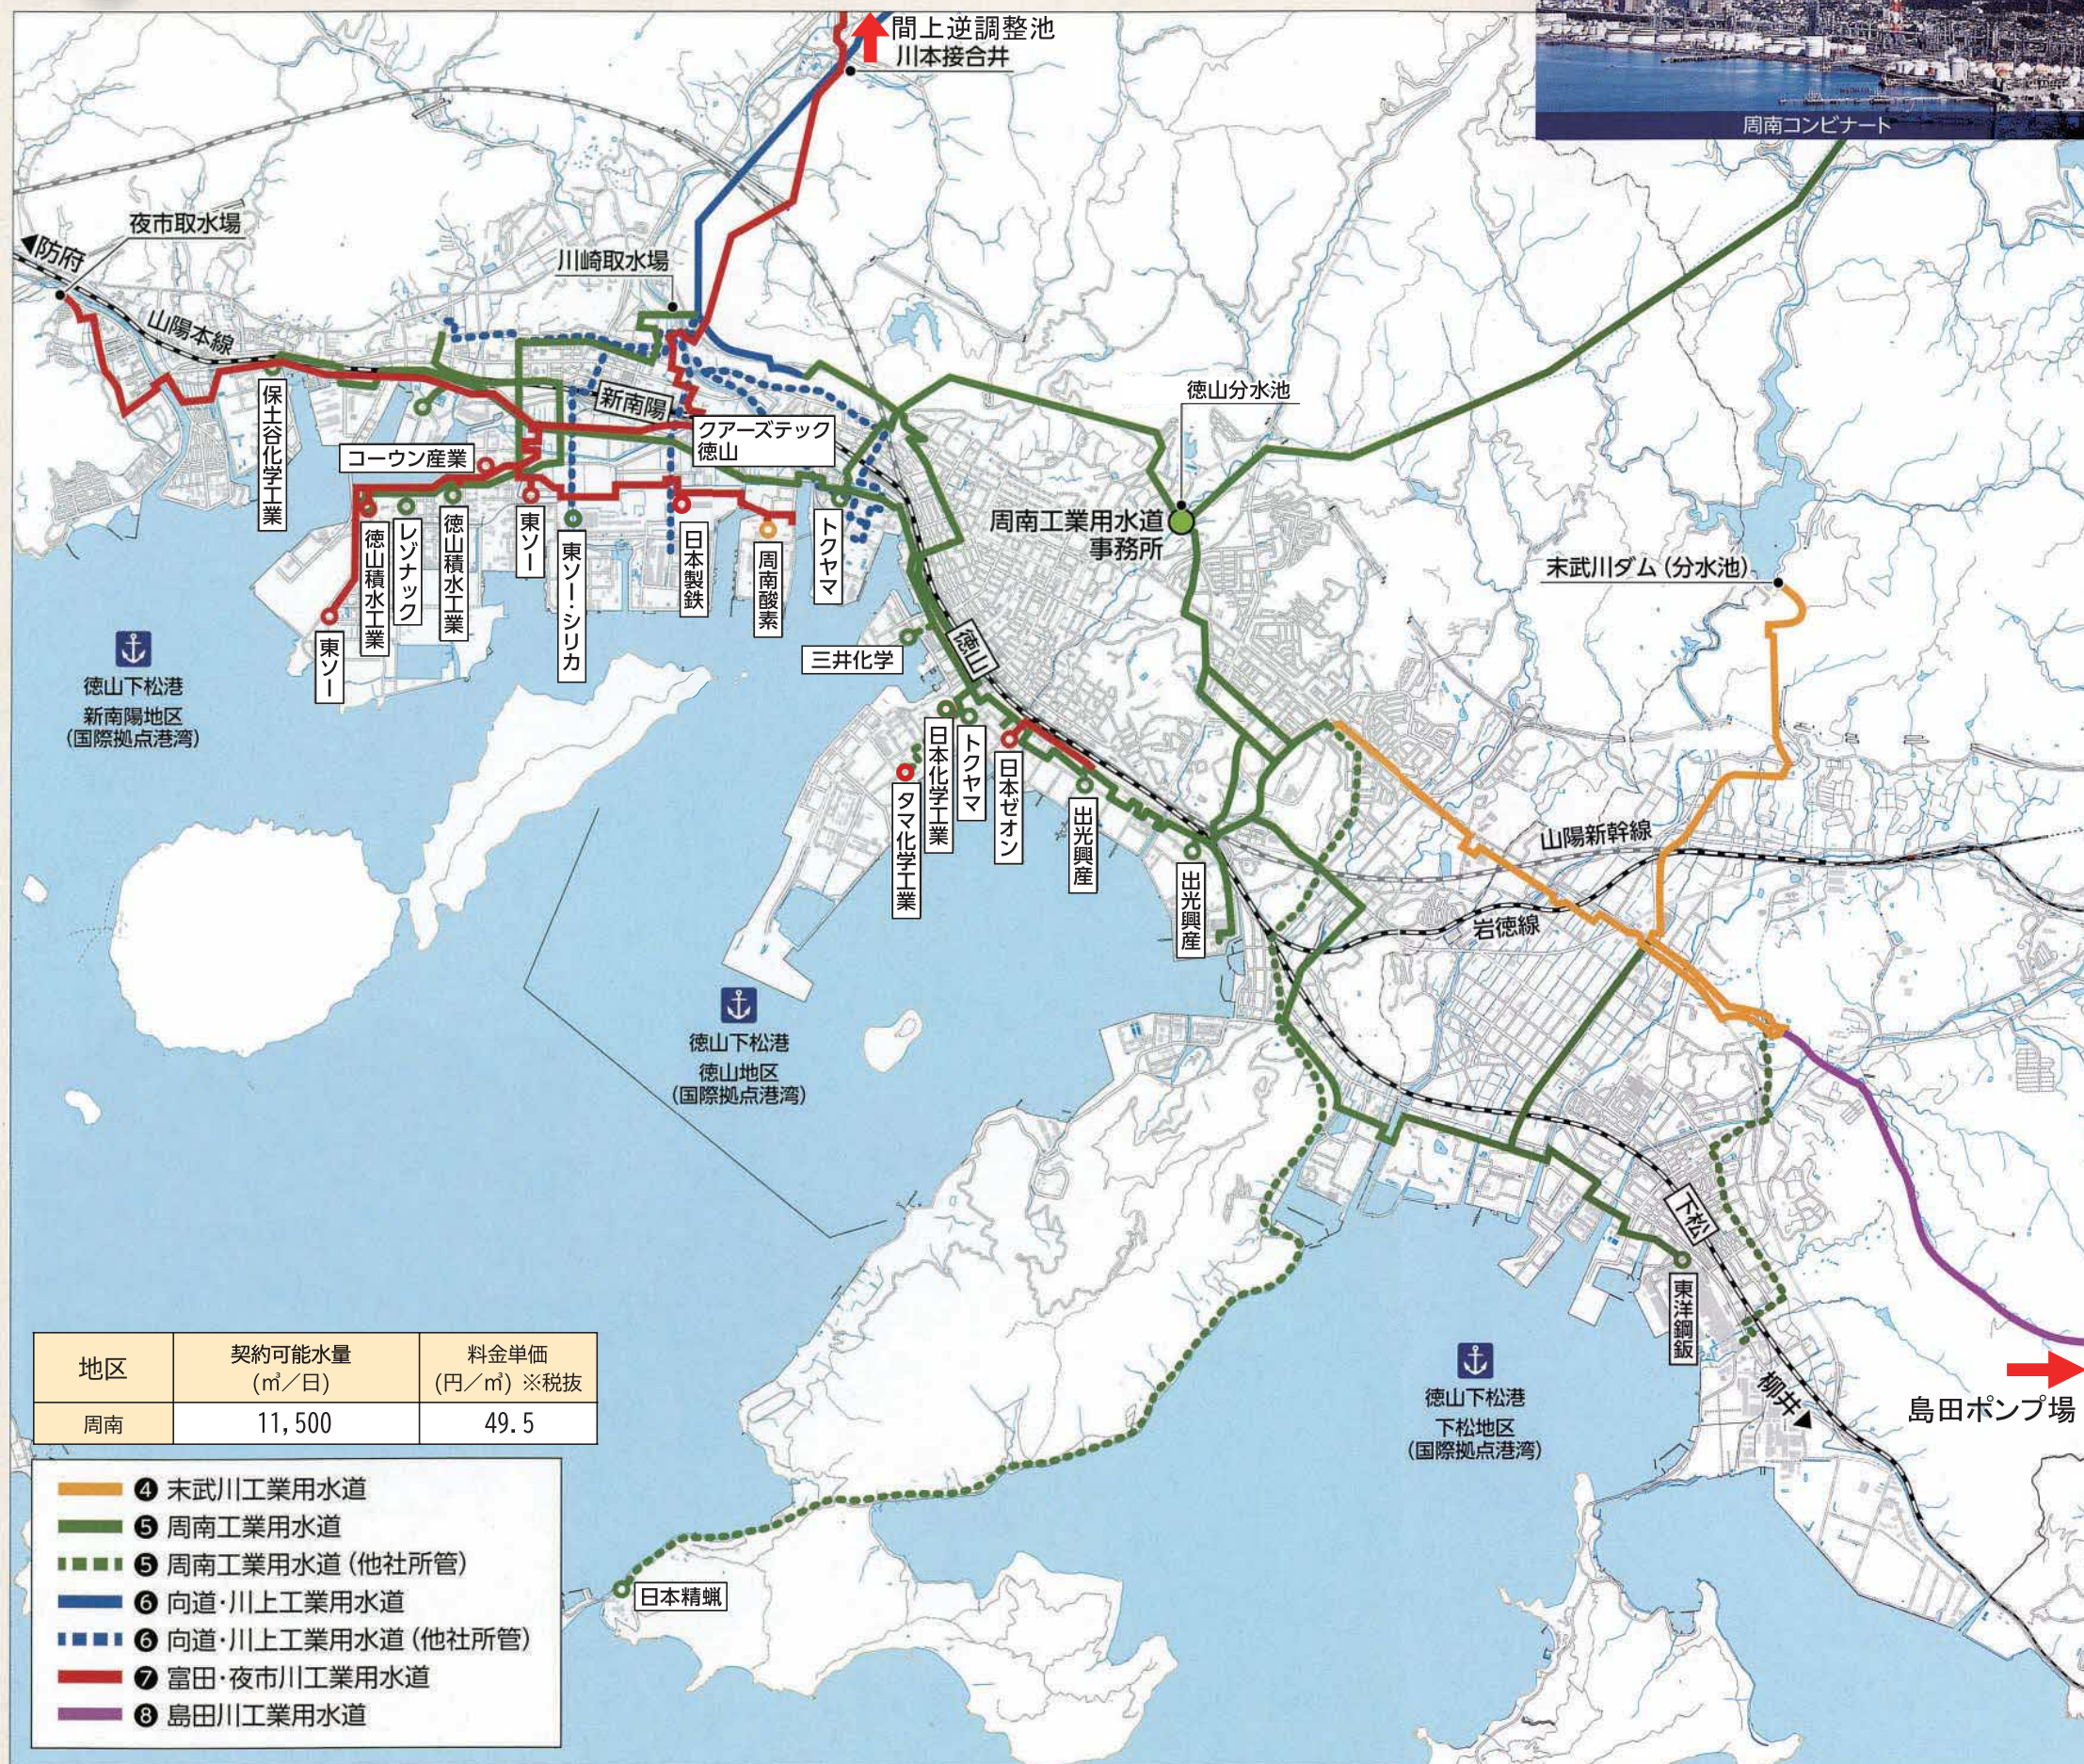

水質採水地点		間上逆調整池		
河川名	採水日	水温℃	濁度(度)	水素イオン濃度
錦川	R7.5.7	14.0	1.9	6.9
	R7.7.9	18.0	2.1	7.1
	R7.10.8	21.6	1.7	7.5
	R8.1.7	8.8	2.9	7.6

水質採水地点		川崎取水場		
河川名	採水日	水温℃	濁度(度)	水素イオン濃度
富田川	R7.5.7	17.0	2.7	8.2
	R7.7.9	24.0	1.8	8.1
	R7.10.8	22.6	3.0	8.0
	R8.1.7	7.8	0.9	8.0

水質採水地点		川本接合井		
河川名	採水日	水温℃	濁度(度)	水素イオン濃度
富田川	R7.5.7	9.0	2.5	6.9
	R7.7.9	17.0	2.2	7.1
	R7.10.8	22.0	3.9	7.1
	R8.1.7	12.9	2.7	7.8

水質採水地点		夜市取水場		
河川名	採水日	水温℃	濁度(度)	水素イオン濃度
夜市川	R7.5.7	14.0	1.8	7.1
	R7.7.9	26.0	2.6	7.7
	R7.10.8	21.3	1.7	7.5
	R8.1.7	6.9	1.5	7.6

水質採水地点		徳山分水池		
河川名	採水日	水温℃	濁度(度)	水素イオン濃度
錦川	R7.5.7	13.0	1.3	7.0
	R7.7.9	20.5	1.5	7.5
	R7.10.8	20.5	1.6	7.6
	R8.1.7	10.5	1.6	7.8

水質採水地点		末武川ダム(分水池)		
河川名	採水日	水温℃	濁度(度)	水素イオン濃度
末武川	R7.5.7	7.0	0.7	7.0
	R7.7.9	17.5	1.2	7.2
	R7.10.8	20.5	1.9	7.3
	R8.1.7	10.1	1.7	7.6

水質採水地点		島田ポンプ場		
河川名	採水日	水温℃	濁度(度)	水素イオン濃度
島田川	R7.5.7	15.0	1.5	7.1
	R7.7.9	27.7	1.0	7.6
	R7.10.8	23.5	1.4	7.8
	R8.1.7	8.9	0.8	7.7